



Gracias por su atención

✉ Ecoenergies Barcelona
Central de la Zona Franca
Av. 2.ª del Parc Logístic, núm. 1,
Zona Franca, 08040 Barcelona

ecoenergies@ecoenergies.cat

*Per saber més sobre el projecte, visita
la nostra web:*

www.ecoenergies.cat

VISITA de la
CENTRAL de la
ZONA FRANCA
Informació de
seguretat i salut pels
visitants

Document revisat Codi SV10102012



1. EN CAS D'EMERGÈNCIA



Davant qualsevol situació d'emergència, s'ha d'informar al responsable de la visita immediatament.

2. INTRODUCCIÓ

Ecoenergies Barcelona ha concebut el disseny arquitectònic exterior i interior de la central d'energies per facilitar les visites de les instal·lacions durant l'activitat. La visita comença a la sala multimèdia on es projecta una pel·lícula sobre el medi ambient, l'energia tèrmica i la xarxa de calor i fred. Els visitants seguiran la visita desplaçant-se pel sistema de passarel·les situat al voltant de l'edifici per observar la producció d'energia des de 6 punts d'observació equipats amb pantalles audiovisuals.

Durada aproximada de la visita: 60 minuts

Consells pels visitants:

Convidem als visitants a portar la seva pròpia aigua potable.

Aconsellem portar roba còmoda i resistent així com sabates còmodes (sense talons).

3. CONDICIONES DE ACCESO

Per accedir de forma segura a les zones de visita, el visitant ha de seguir les següents regles i complir les mesures de seguretat:

→ Tots els visitants han de rebre la present informació, que serà d'obligada lectura abans de la visita i reconèixer haver rebut la informació de seguretat amb antelació.

→ Els visitants es comprometen a seguir les condicions de visita descrites. Demanem el formulari de consentiment de visita firmat i entregat **abans del dia de la visita**.

→ Proveir la llista dels visitants amb noms i DNI així com les dades de contacte de la persona a contactar en cas d'emergència (una persona o entitat pel grup és suficient) almenys 2 dies abans de la visita.

→ Els visitants han d'identificar-se degudament a d'intèrfon a la seva arribada (entrada principal).

→ Els visitants han d'anar sempre acompanyats pel responsable durant tota la visita.

→ Els visitants que tinguin una condició física o psíquica especial es comprometen a informar amb antelació al responsable de la visita (ex.: mobilitat restringida, al·lèrgies a la pols, sensibilitats de respiració, claustrofòbia).

→ No està permès introduir aliments a la central.

→ En cas de pluja, no es podrà accedir a les passarel·les exteriors.

→ Aparcar el bus davant de la façana de fusta, al costat de la entrada principal (veure plànol).

Condicions suplementàries pels grups escolars:

→ Són necessaris 2 professors com a mínim per cada grup de 15 persones. Per a un grup de 30 persones, són necessàries 4 persones de supervisió.

→ Es demana una assegurança de responsabilitat civil pel grup.

8. DADES SOL·LICITADES I FORMULARI DE CONSENTIMENT.

Entregar els formularis escanejats 2 dies abans de la visita per correu a ecoenergies@ecoenergies.cat

→ Nom i cognoms:

→ D.N.I. :

→ Data i hora de la visita:

→ Empresa o organització a la que pertany:

→ Dades de contacte de la persona a contactar en cas de emergència:

→ Condició física o psíquica especial (ej.: mobilitat restringida, al·lèrgies a la pols, sensibilitats de respiració, claustrofòbia etc.):

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'informa dels següents aspectes:

Les dades sol·licitades (**nom i cognoms, D.N.I., data i hora de la visita, firma, si procedeix, empresa a la que pertany**) passaran a formar part d'un fitxer titularitat d'ECOENERGIES BARCELONA SUD, ZONA FRANCA I GRAN VIA DE L'HOSPITALET, S.A., amb la finalitat de portar a terme el control d'accés a les instal·lacions de l'Organització per raons de seguretat i vigilància. Les dades sol·licitades per l'accés a les instal·lacions són de caràcter obligatori, de manera que no es permetrà l'accés a les instal·lacions si no es proporcionen les dades requerides, llevat que es faculti expressament dit accés per part d'ECOENERGIES BARCELONA SUD, ZONA FRANCA I GRAN VIA DE L'HOSPITALET, S.A..

Vostè podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a ECOENERGIES BARCELONA SUD, ZONA FRANCA I GRAN VIA DE L'HOSPITALET, S.A. Av. 2.a del Parc Logístic, núm. 1, Zona Franca, 08040 Barcelona.

Estic d'acord amb les condicions i normatives que comporta la visita.

Data:

Firma:



9. COM ARRIBAR A LA CENTRAL

Latitud: N 41.33942 Longitud: E 2.12744

Ecoenergies Barcelona, Central de la Zona Franca,
Av. 2.ª del Parc Logístic, núm. 1, Zona Franca, 08040 Barcelona

Amb cotxe

→ **Ronda Litoral** : Sortida 17: Seguir Zona Franca - Carrer 3 (C/3) / Entrar al Parc Logístic (peatge gratuït)

→ **Ronda de Dalt** : Nus Llobregat/ **Sortida Barcelona, Gran Via, Ciutat Vella** /Ronda Litoral (Direcció Besòs) /**Sortida 18: ZAL**, Seguir Zona Franca - Carrer 3 (C/3) / Entrar al Parc Logístic (peatge gratuït)

→ **Gran Via** : plaça Cerdà/ passeig Zona Franca / carrer A /C1 /C62 /Avinguda Parc Logístic / Carrer 3 / Entrar al Parc Logístic (peatge gratuït)

→ **Autovia de Castelldefels (C-31)** : Incorporació a Ronda Litoral /**Sortida 18: ZAL, Zona Franca**/ Carrer 3 / Entrar al Parc Logístic (peatge gratuït)

Aparcar davant la façana de fusta sense obstruir l'entrada de servei.

Amb transport públic

→ Línia 23 (des de Plaça Espanya), parada Parc Logístic

Pel recorregut de la línia de bus, visitar el lloc web <http://www.tmb.cat/es/linia-de-bus/-/bus/23/>



4. MESURES DE SEURETAT DURANT LA VISITA

- Els visitants han d'anar sempre acompanyats i seguir al grup. No està permès separar-se del grup.
- Durant el recorregut, seguir i respectar la senyalització existent i no sobrepasar zones que estiguin delimitades, prohibides o vallades.
- Circular per les zones indicades, posar atenció mentre es camina
- No fer ús de les sortides d'emergència, excepte en cas d'emergència
- No quedar-se davant les escales
- No s'han de llençar residus al terra; per això s'han de fer servir els punts habilitats
- No està permès fer ús del telèfon mòbil ni fer fotos ni vídeos
- Respectar i no interrompre als treballadors durant la seva activitat
- No tocar les façanes, vidres, parets o equips de prevenció així com qualsevol equip audiovisual. No utilitzar-los com a suport per escriure
- Recordi que està totalment prohibit fumar a tota la central
- Si és testimoni d'un incendi, comuniqui-ho al responsable de la visita
- En cap cas posi en perill la seva integritat física
- Si es troba perdut/da, deixis guiar pel personal de la central

En cas d'emergència:

- Seguir estrictament les instruccions del responsable de la visita.
- En cas d'incendi, s'avisarà amb una alarma sonora.
- Sortir sense entretenir-se, amb serenitat i promptitud fins a l'exterior de l'edifici, dirigir-se al punt de reunió (indicat al plànol) i esperar instruccions.
- Una vegada iniciada l'evacuació, no retrocedir a recollir objectes o buscar persones.
- En cas de quedar-se bloquejat pel fum, s'intentarà sortir de la zona arrossegant-se per terra, al ser possible respirant a través d'un drap humit.
- Allunyar-se de la font del foc, activant les portes contra incendis entre un mateix i el foc.
- Queda prohibit l'ús d'ascensors en cas d'evacuació.




5. PLÀNOLS : en cas d'evacuació (sortides d'emergència, punt de reunió)

Pla d'evacuació – Planta baixa

Pla d'evacuació – Planta 1ª

C. 27 del Parc Logístic

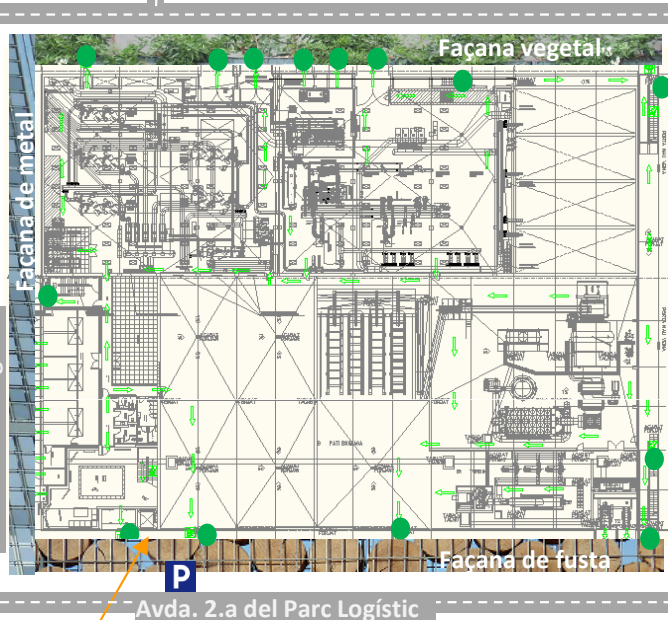


Llegenda:

- Vies d'evacuació
- Sortides d'evacuació
- Punt de reunió
- P Pàrking

Entrada principal (interfon)


Pla d'evacuació – Planta 1ª


Sala multimedia

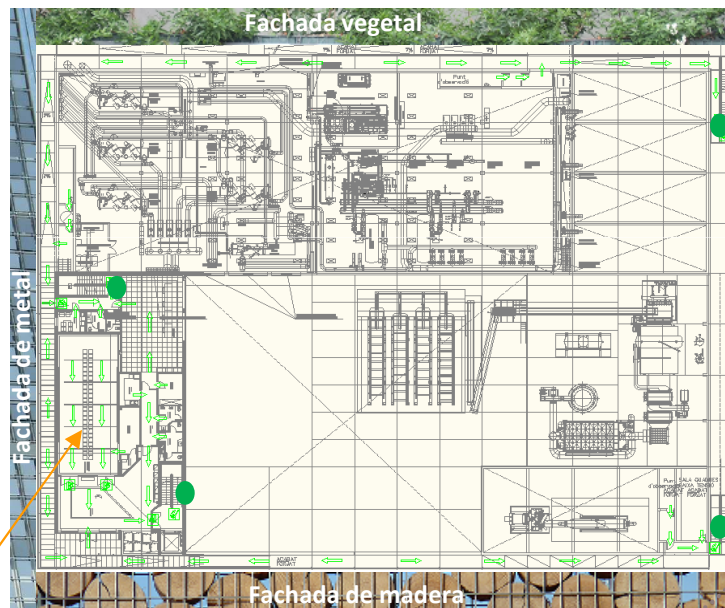

7. NOTES PERSONALS DURANT LA VISITA:

7. NOTES PERSONALS DURANT LA VISITA:

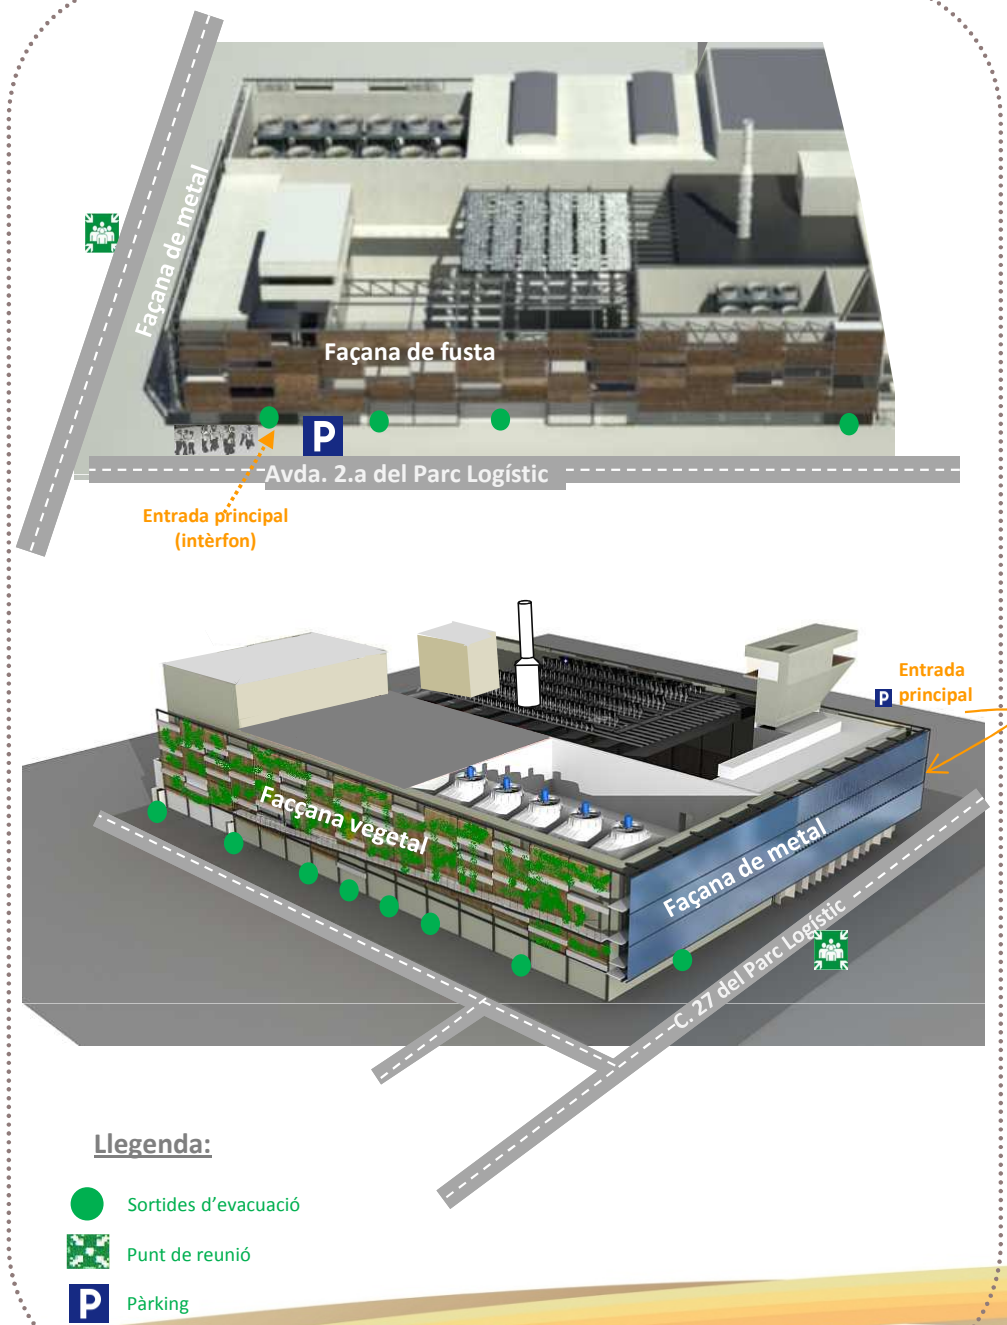

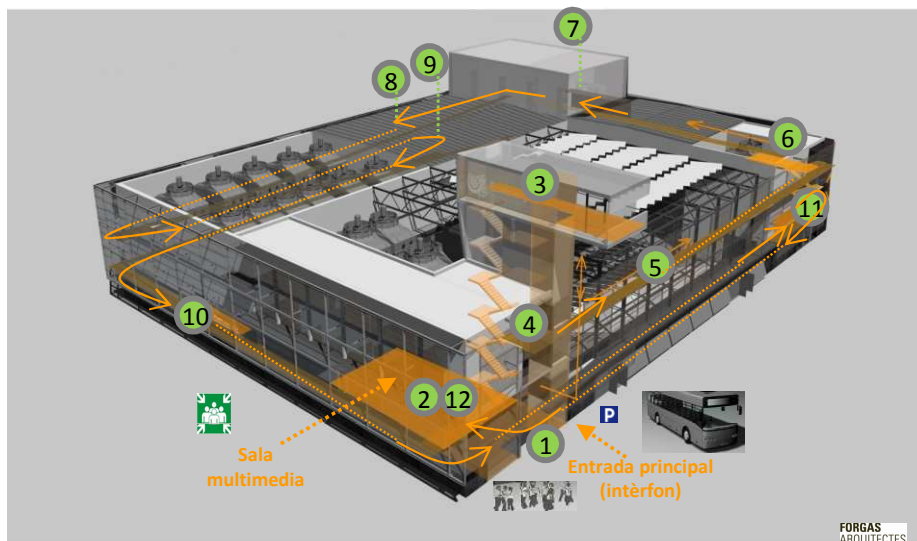

6. ORGANITZACIÓ DE LA VISITA

Seguir els símbols de les fulles  durant el recorregut, no creuar les línies verdes (només en cas d'emergència), es pot fer ús de l'ascensor però no en cas d'emergència.

1. Entrada planta baixa de la central, ubicada en Av.2.ª del Parc Logístic, Zona Franca.
2. Pujada 1ª planta fins a la sala multimèdia - pel·lícula Ecoenergies Barcelona.
3. Pujada 5ª planta fins al mirador - Vistes i audiovisual.
4. Baixada 3ª planta - entrada a les passarel·les
5. Passarel·les façana fusta - Vista del pati interior de biomassa
6. Passarel·les façana fusta - Punt d' observació de la caldera de biomassa amb vistes i audiovisual
7. Passarel·les - Vista de l'emmagatzematge de gel.
8. Passarel·les vegetals - Punt d'observació de la sala de calderes de gas amb vistes i audiovisual.
9. Passarel·les vegetals - Punt d'observació dels equips de fred industrial a -10°C amb vistes i audiovisual.
10. Passarel·les metàl·liques - Punt d' observació dels equips de fred a 5°C amb vistes i audiovisual.
11. Passarel·les de fusta - Punt d' observació de la turbina - Vistes i audiovisual.
12. Tornada enrere fins a la porta de la 1ª planta fins la sala multimèdia - audiovisual +preguntes i respostes + qüestionari.

Fi de la visita

7. NOTES PERSONALS DURANT LA VISITA: